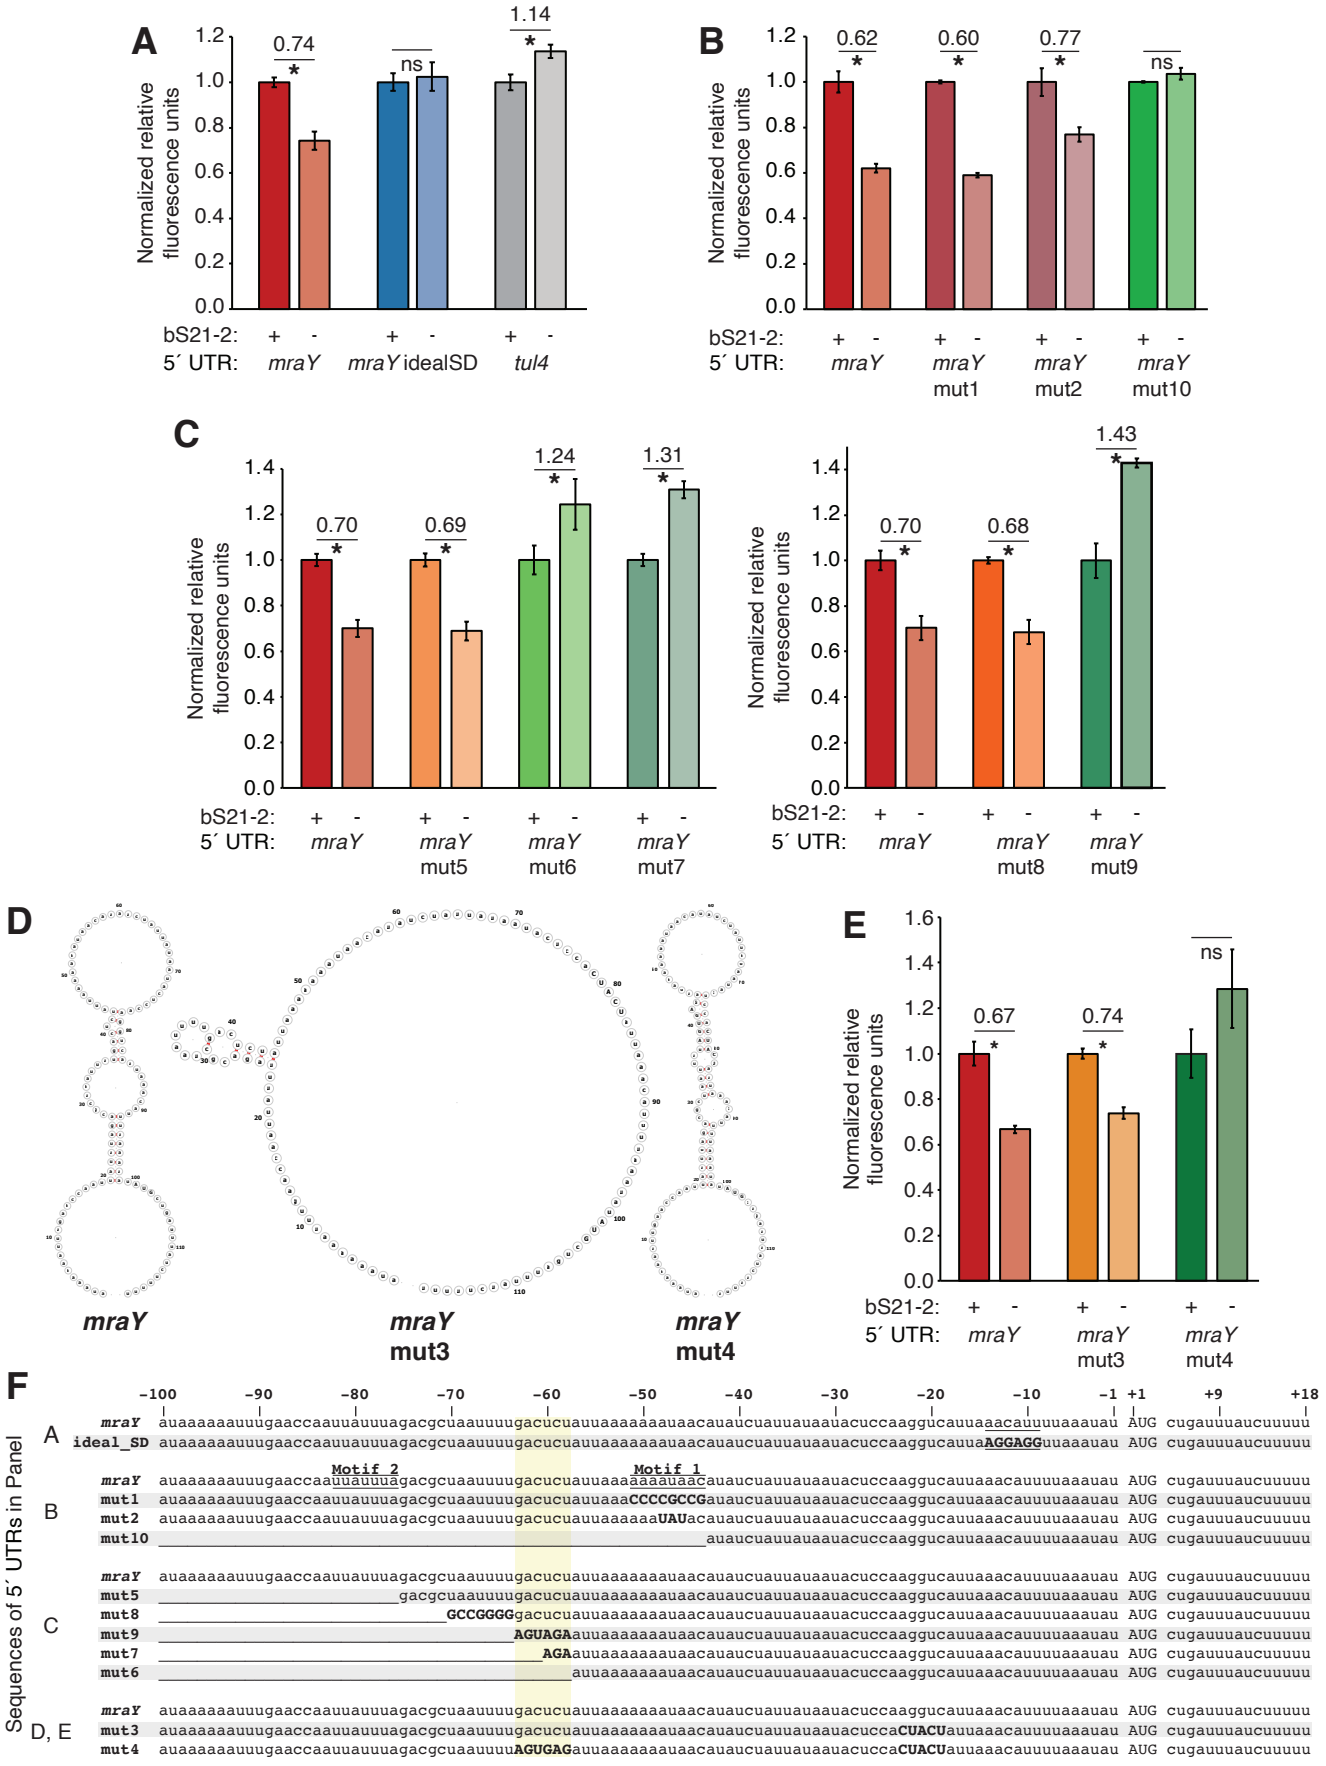
A
Normalized relative fluorescence units
0.74
ns
1.14
bS21-2: + - + - + -
5´ UTR: mraY mraY idealSD tul4
B
0.62
0.60
0.77
ns
bS21-2: + - + - + - + -
5´ UTR: mraY mraY mut1 mraY mut2 mraY mut10
C
0.70
0.69
1.24
1.31
bS21-2: + - + - + - + -
5´ UTR: mraY mraY mut5 mraY mut6 mraY mut7
0.70
0.68
1.43
bS21-2: + - + - + -
5´ UTR: mraY mraY mut8 mraY mut9
D
mraY
mraY mut3
mraY mut4
E
0.67
0.74
ns
bS21-2: + - + - + -
5´ UTR: mraY mraY mut3 mraY mut4
F
Sequences of 5´ UTRs in Panel
A
B
C
D, E
mraY
ideal_SD
mut1
mut2
mut10
mut5
mut8
mut9
mut7
mut6
mut3
mut4
Motif 2
Motif 1